



Detralhe do aterramento do mensageiro

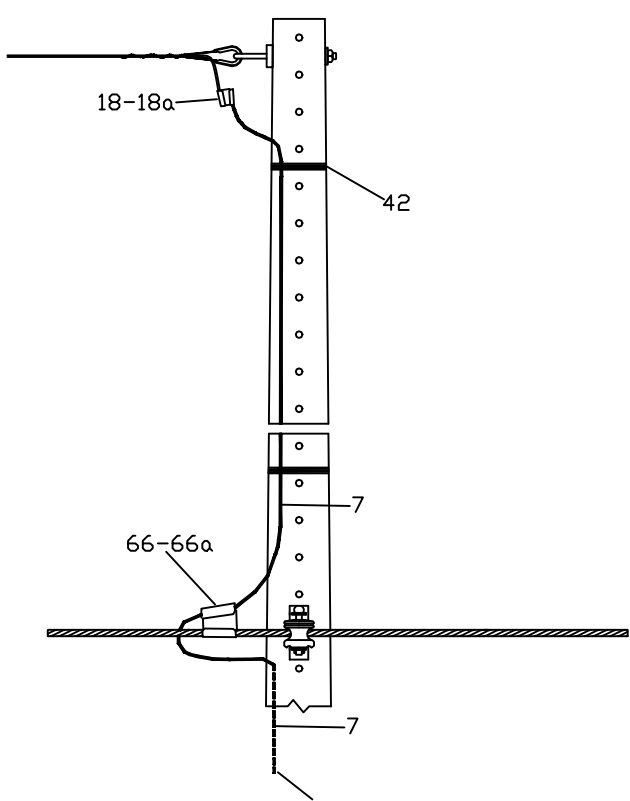

Relação de Material


| Item | Mensag/Neutro-BT           | Código | Descrição                                 | Quant. |
|------|----------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| 7    | -                          | 911    | Cabo de aço galvanizado - 6,4mm (kg)      | 2,5    |
| 18   | (Mens) 6,4 mm              | 64442  | Conector cunha, tipo CN12, série vermelha | 01     |
| 18a  | (Mens) 9,5 mm              | 64440  | Conector cunha, tipo CN11, série azul     | 01     |
| 66   | (Neutro) 35mm <sup>2</sup> | 64443  | Conector cunha, tipo CN13, série vermelha | 01     |
| 66a  | (Neutro) 70mm <sup>2</sup> | 64439  | Conector cunha, tipo CN10, série azul     | 01     |
| 42   | -                          | 5804   | Arame de aço galvanizado nº 14 BWG (m)    | 06     |

Fixacao dos para-raios ao tanque do transformador

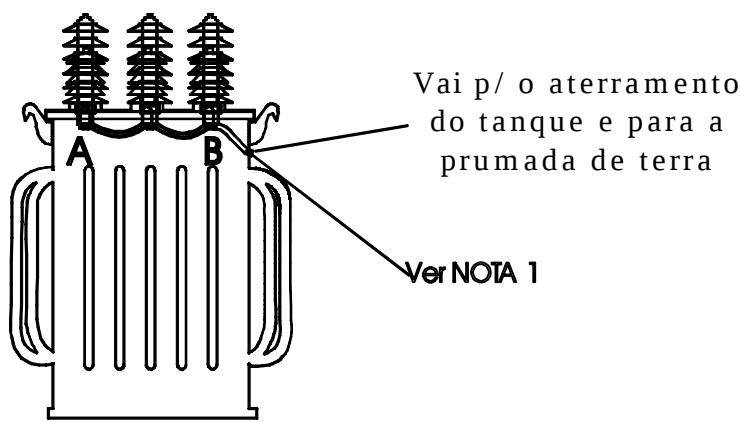


NOTA 1

Na interligação dos pára-raios, no cabo flexível, deverá ser deixado um colo para facilitar a atuação do desligador automático do pára-raios

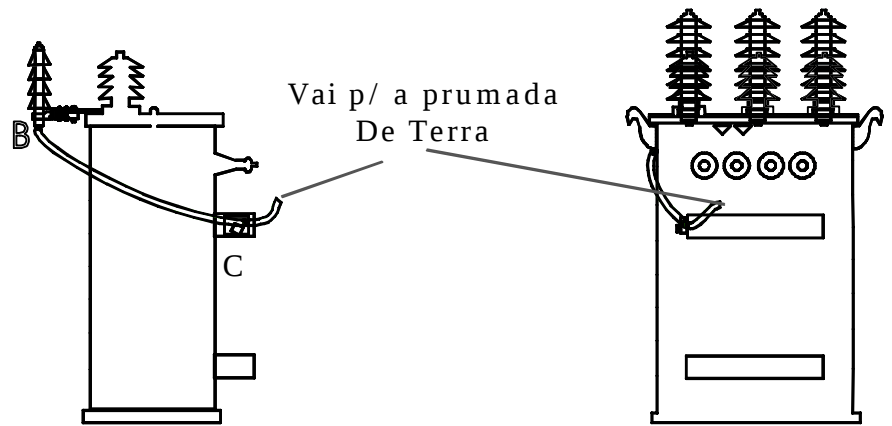

COMPRIMENTO MÁXIMO DO CABO DE INTERLIGAÇÃO DOS PÁRA-RAIOS AO TANQUE DO TRANSFORMADOR

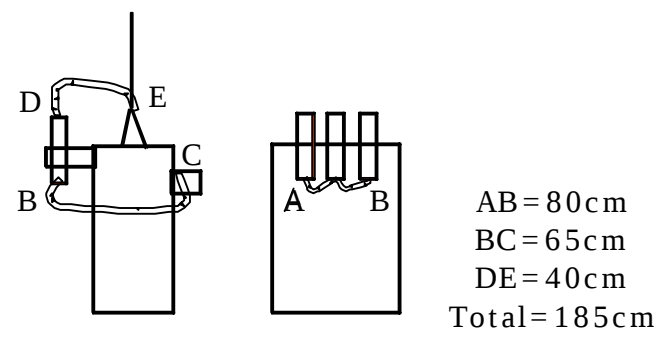


Materiais básicos utilizados na montagem das redes compactas


Separador de Cabos




Espaçador Losangular

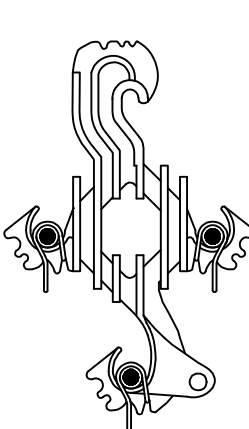


Suporte L

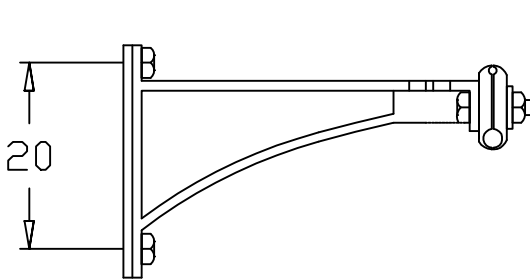


Suporte C

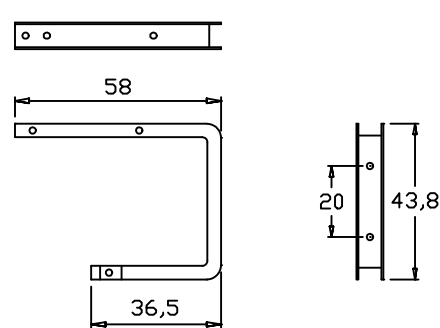


Estibo para suporte tipo L

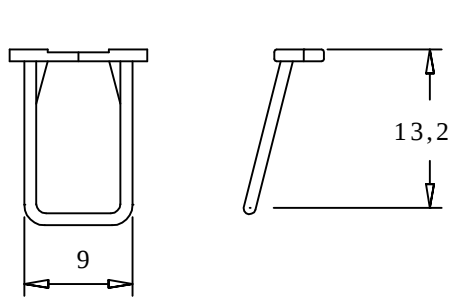


Braço anti-balanço



Suporte Horizontal

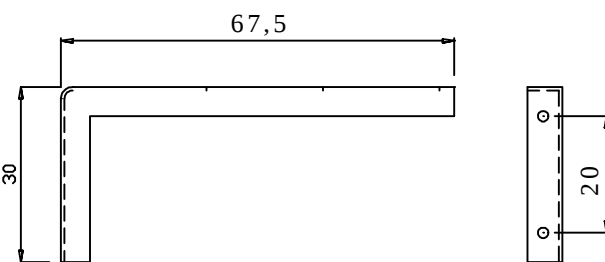

Detralhe do mensageiro passante

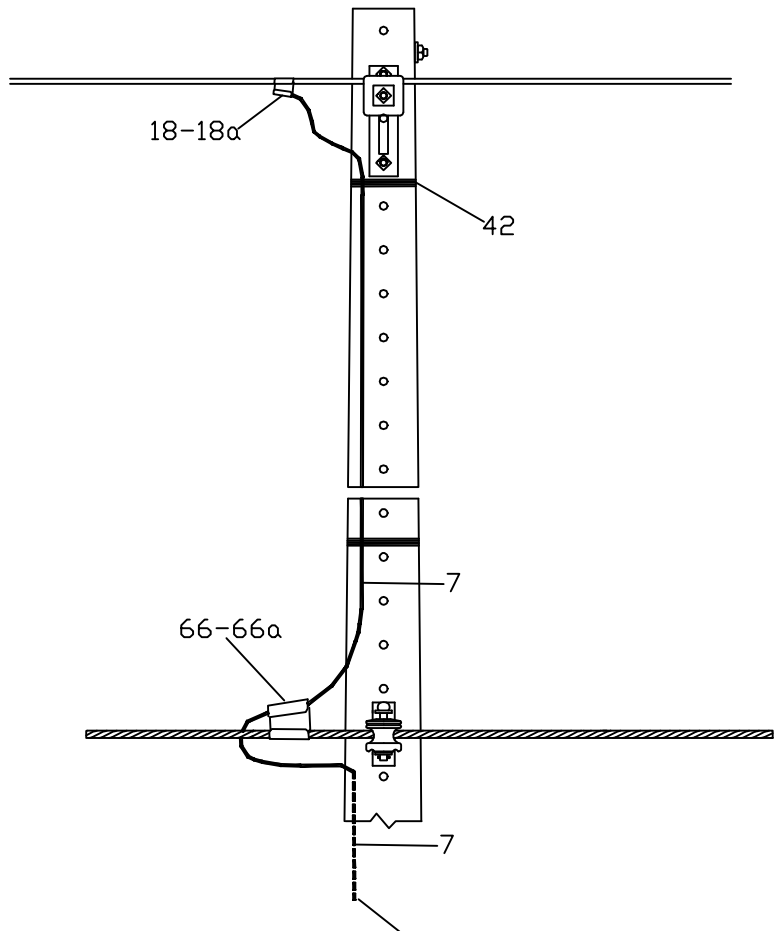


Relação de Material


| Item | Mensag/Neutro-BT           | Código | Descrição                                 | Quant. |
|------|----------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| 7    | -                          | 911    | Cabo de aço galvanizado - 6,4mm (kg)      | 2,5    |
| 18   | (Mens) 6,4 mm              | 64442  | Conector cunha, tipo CN12, série vermelha | 01     |
| 18a  | (Mens) 9,5 mm              | 64440  | Conector cunha, tipo CN11, série azul     | 01     |
| 66   | (Neutro) 35mm <sup>2</sup> | 64443  | Conector cunha, tipo CN13, série vermelha | 01     |
| 66a  | (Neutro) 70mm <sup>2</sup> | 64439  | Conector cunha, tipo CN10, série azul     | 01     |
| 42   | -                          | 5804   | Arame de aço galvanizado nº 14 BWG (m)    | 06     |

Detalhe de amarração dos cabos no espaçador losangular

Amarração com anel de amarração

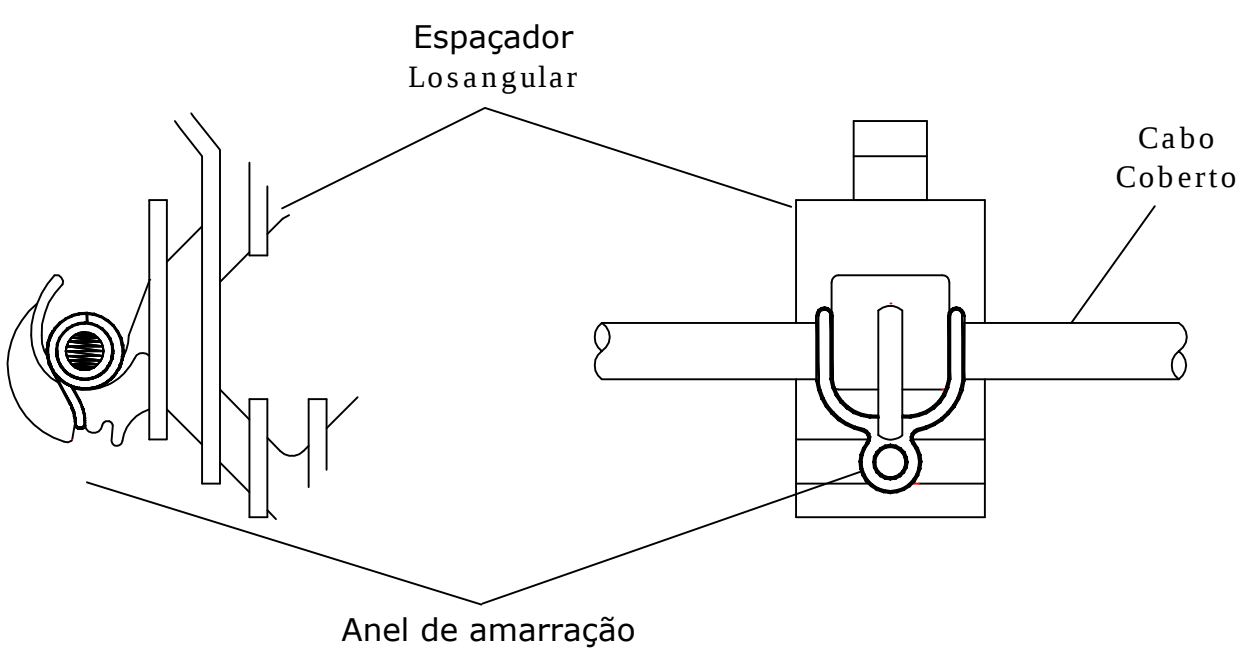


Amarração com fio de alumínio coberto de 10mm<sup>2</sup>

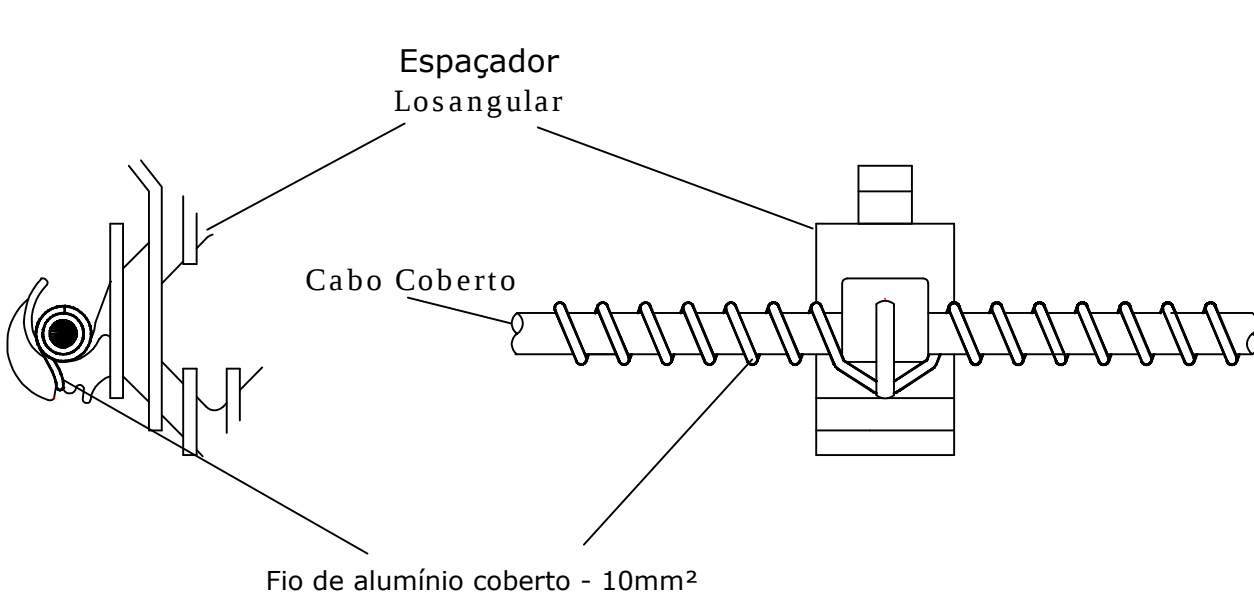


Detalhe de amarração do espaçador losangular no estibo para espaçador

Amarração com anel de amarração

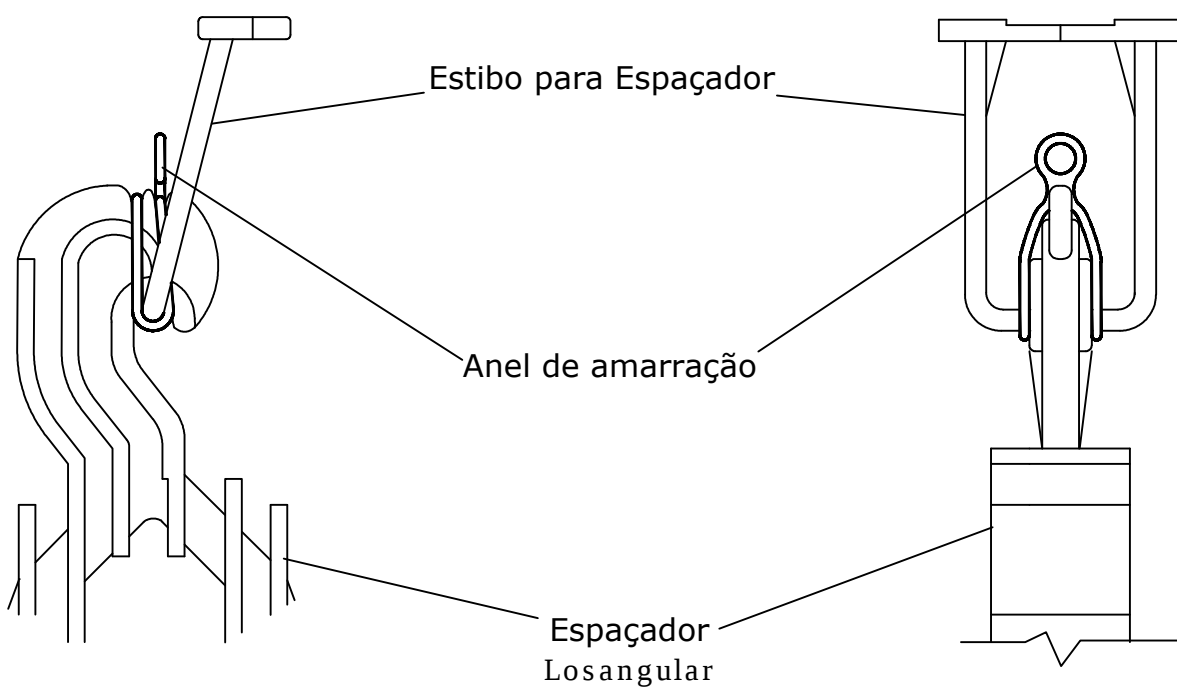

Amarração com fio de alumínio coberto de 10mm<sup>2</sup>

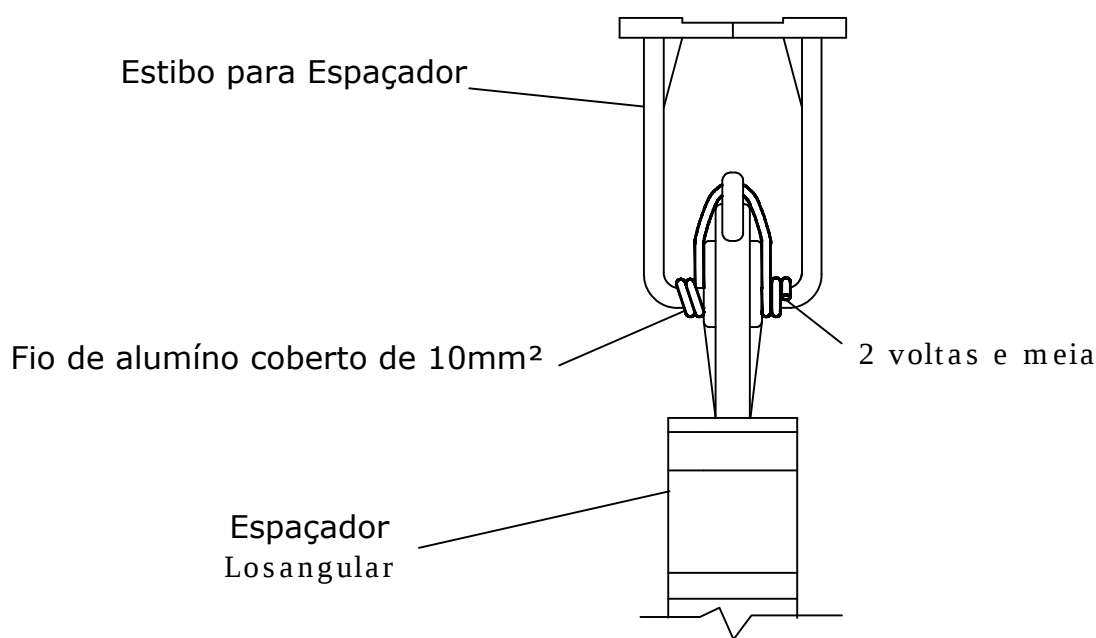

CARIMBO DE APROVAÇÃO



Esta aprovação não isenta a firma contratada das responsabilidades quanto ao atendimento às especificações e normas aplicáveis.

Nº Aprovação: 0190318 DCMO/2019.

Data: 12/04/2019

Marcelo Donizeti Pazoti  
DCMO/Projeto e Cadastro  
Validado por Jefferson de Assis

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS  
COORDENAÇÃO TÉCNICA E DE PROJETOS



SITE: www.amm.org.br  
E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com

ADM. NEURILAN FRAGA



INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO

|                              |                                                                                                           |             |             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| TIPO DE OBRA:                | INSTITUCIONAL                                                                                             | MODALIDADE: | IMPLANTAÇÃO |
| OBRA:                        | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 112,5KVA NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DE NOVA LACERDA - MT |             |             |
| PROPRIETÁRIO/CNPJ:           | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA - MT<br>CNPJ: 01.614.519/0001-22                                     |             |             |
| ENDEREÇO:                    | RUA GILSON PELISSER, S/Nº, CENTRO, NOVA LACERDA - MT                                                      |             |             |
| AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU:  | Felipe da Silva Xavier<br>Engenheiro Eletricista<br>CREA RN: 1216933081                                   |             |             |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO P/ OBRA: | PROJETO ELÉTRICO DE MÉDIA TENSÃO                                                                          |             |             |
| ASSUNTO:                     | PROJETO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, DETALHES E LEGENDA                                                     |             |             |

|                   |                                      |                                           |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| LOCAL DO ARQUIVO: | MUNICÍPIOS 2019, NOVA LACERDA, RAO X |                                           |
| DATA DE ENTREGA:  | TAXA DE OCUPAÇÃO: %                  | ÁREA DO TERRENO: m <sup>2</sup>           |
| REVISÃO:          | VER PROJETO ARQUITETONICO            | ÁREA CONSTRUÍDA: m <sup>2</sup>           |
| ESCALA:           |                                      | ÁREA DE COBERTURA: m <sup>2</sup>         |
| INDICADA          |                                      | ÁREA DA CALÇADA (INTERNA): m <sup>2</sup> |
| ART:              | DESENHO: Felipe Xavier               | ÁREA PERMEÁVEL: m <sup>2</sup>            |
|                   |                                      | VER PROJETO ARQUITETONICO                 |

ELE

FOLHA Nº

02  
03